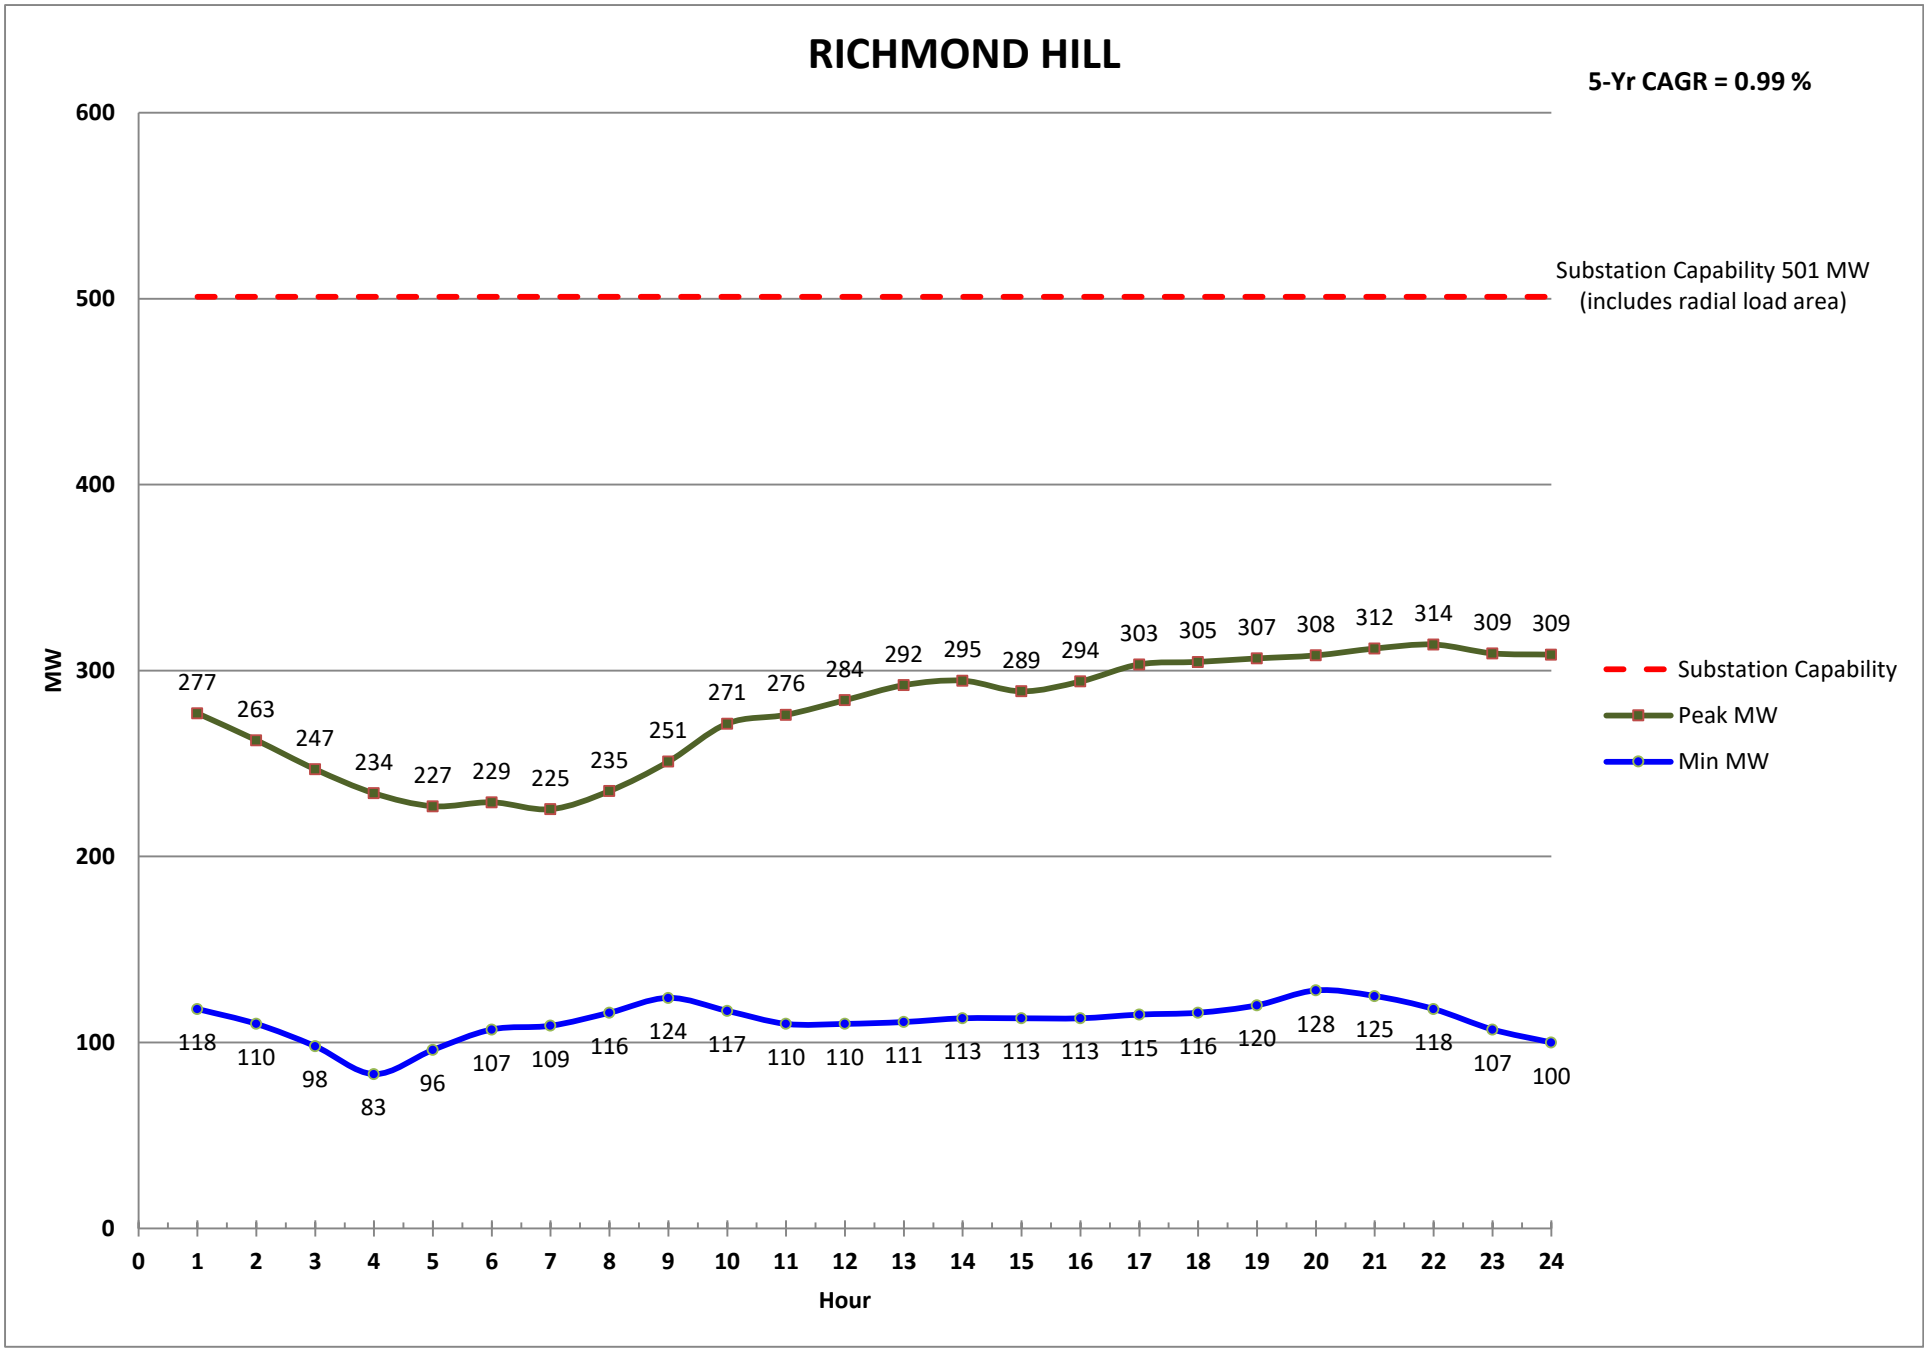
RICHMOND HILL
5-Yr CAGR = 0.99 %
600
500
400
300
200
100
0
MW
Substation Capability 501 MW
(includes radial load area)
Substation Capability
Peak MW
Min MW
277 263 247 234 227 229 225 235 251 271 276 284 292 295 289 294 303 305 307 308 312 314 309 309
118 110 98 83 96 107 109 116 124 117 110 110 111 113 113 113 115 116 120 128 125 118 107 100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Hour